Laboratorio de Análisis de Aguas
Urbanización Chanis, Edificio 145
Teléfono: 221-1481 / 4094
Fax:224-8087
info@aquateclabs.com.pa

AQUATEC
Testing Laboratories

LE No. 018

INFORME DE ANÁLISIS QUÍMICO DE AGUA SUPERFICIAL, AGUA DE MAR Y SEDIMENTO

ESIA CATEGORÍA III

ELABORADO POR:

AQUATEC Laboratorios Analíticos, S. A.
R.U.C. 1188395-1-579623 D.V. 36

Químico

Alexander Polo Aparicio
Químico
Ced 8-459-582 Idoneidad No. 0266

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección	Contenido	Página
1	Datos generales	3
2	Resumen ejecutivo	3
3	Metodología de muestreo y análisis	4
4	Identificación de las muestras y su respectiva ubicación satelital (GPS)	5
5	Condiciones ambientales	6
6	Resultados / Tabla Comparativa	7
7	Gráficos de parámetros analizados	21
8	Discusión y Tendencias de los Resultados	32
9	Equipo técnico	32
ANEXO 1	Fotografía de las tomas de muestras	33
ANEXO 2	Cadena de Custodia	39

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 1: Datos generales	
Nombre de la Empresa	Minera Panamá.
Actividad	Extracción de metales.
Proyecto	Muestreo y Análisis de Agua Superficial, Agua de Mar y Sedimento Marino.
Dirección	Donoso. Provincia de Colón.
Contacto	Agustina Inés Varela
Fecha de Muestreo	25 y 26 de abril de 2018.
Fecha de Recepción de la Muestra	26 de abril de 2018.
No. de Informe	2018-A397-002 v.1.
Procedimiento de Muestreo	PT-35.
Redactado por	Ing. María Eugenia Puga

Sección 2: Resumen Ejecutivo

Dando fiel cumplimiento a sus obligaciones ambientales la empresa Minera Panamá, S.A. realizó éste monitoreo de calidad de Aguas Superficiales Continentales, Agua de Mar y Sedimento Marino en los siguientes puntos ubicados en Donoso, Colón:

- PR – M1
- PR – M1. Sedimento.
- W – 13. Río Caimito.
- W – 2. Río Petaquilla.
- W – 15. Río Coclé del Norte.
- W – 4. Río Los Molejones.
- W – 5. Río Botija.
- PR – PZ6
- PR – PZ9
- PR – PZ8
- PR – PZ7
- PR – PZ4
- PR – PZ1

Nuestro país cuenta con el Anteproyecto por el cual se dicta las normas de calidad ambiental para aguas naturales.
Nuestro país no cuenta con una norma para calidad de sedimento como referencia se utiliza la establecida por el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment) (CCME). ISQG (The Interim Sediment Quality Guidelines).
El monitoreo comprende el análisis Químico de muestras de agua y sedimento para el EsIA de Categoría III.
Aquatec Laboratorios Analíticos S. A., es un laboratorio acreditado ISO 17025 por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 3: Metodología de muestreo y análisis	
Análisis a Realizar	**Análisis de una muestras de Aguas Superficiales Continentales para los siguientes parámetros:** Aceites y Grasas, Cloro Residual, Cloruros, Coliformes Fecales, Clorofila A, DBO5, Detergentes, Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Disueltos Totales, Sulfatos, Sulfuros, Turbiedad, Temperatura, Aluminio, Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Plomo, Zinc, Cianuro, Flúor, Níquel, Selenio, Hierro Disuelto. **Análisis de una muestra de Aguas de Mar para los siguientes parámetros:** Potencial de Hidrógeno, Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Coliformes Fecales, Nitratos, Fósforo, Arsénico Total, Cadmio Total, Cromo Total, Mercurio Total, Plomo Total, Aceites y Grasas, Detergentes, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Aluminio, Cianuro, Cloro Residual, Cobre, Flúor Total, Hierro Disuelto, Níquel, Selenio Total, Zinc Total, Hidrocarburos Totales, Enterococos. **Análisis de una muestra de sedimento marino para los siguientes parámetros:** pH, Humedad, Aluminio, Arsénico, Berilio, Boro, Bario, Cadmio, Calcio, Cromo, Cobalto, Cobre, Hierro, Plomo, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Fosforo, Potasio, Plata, Estroncio, Sodio, Selenio, Talio, Titanio, Vanadio, Zinc, Zirconio, Cianuro, Hidrocarburos totales.
Norma Aplicable	**Agua Superficial:** Anteproyecto de normas de aguas naturales clase 2-C. **Agua de Mar:** Anteproyecto de normas de aguas naturales clase 1-M. **Sedimento**: Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment) (CCME). ISQG (The Interim Sediment Quality Guidelines).
Descripción del método	El muestreo y análisis de las muestras estuvo basado en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22 Edition, APHA-AWWA-WEF, 1015 fifteenth street NW. Washington DC. USA. 2012.
Razón de la selección del método	Método establecido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
Instrumentos utilizados en campo	1). Potenciómetro con termómetro integrador. 2). Cámara digital Lumix. 3). GPS Garmin.
Descripción de los ajustes de campo	1). Se calibró el medidor de pH utilizando buffer de pH 4, 7 y 10. 2). Se preservó físicamente la muestra (hielo).

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 4: Identificación de la muestra y su ubicación satelital (GPS)			
Nº de Muestra	**Identificación del Laboratorio**	**Identificación del Cliente**	**Ubicación Satelital**
1	905-18	PR – M1	996226 N / 533200 E
2	906-18	PR – M1. Sedimento.	996226 N / 533200 E
3	907-18	W – 13. Río Caimito.	992825 N / 535492 E
4	915-18	W – 2. Río Petaquilla.	980438 N / 531467 E
5	913-18	W – 15. Río Coclé del Norte.	980918 N / 549366 E
6	916-18	W – 4. Río Los Molejones.	971287 N / 540066 E
7	914-18	W – 5. Río Botija.	976787 N / 541993 E
8	909-18	PR – PZ6	995938 N / 533452 E
9	908-18	PR – PZ9	995363 N / 533197 E
10	911-18	PR – PZ8	995627 N / 533344 E
11	910-18	PR – PZ7	995711 N / 533390 E
12	ND (Canal Seco)	PR – PZ4	ND
13	912-18	PR – PZ1	997117 N / 534287 E

IMAGEN SATELITAL DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

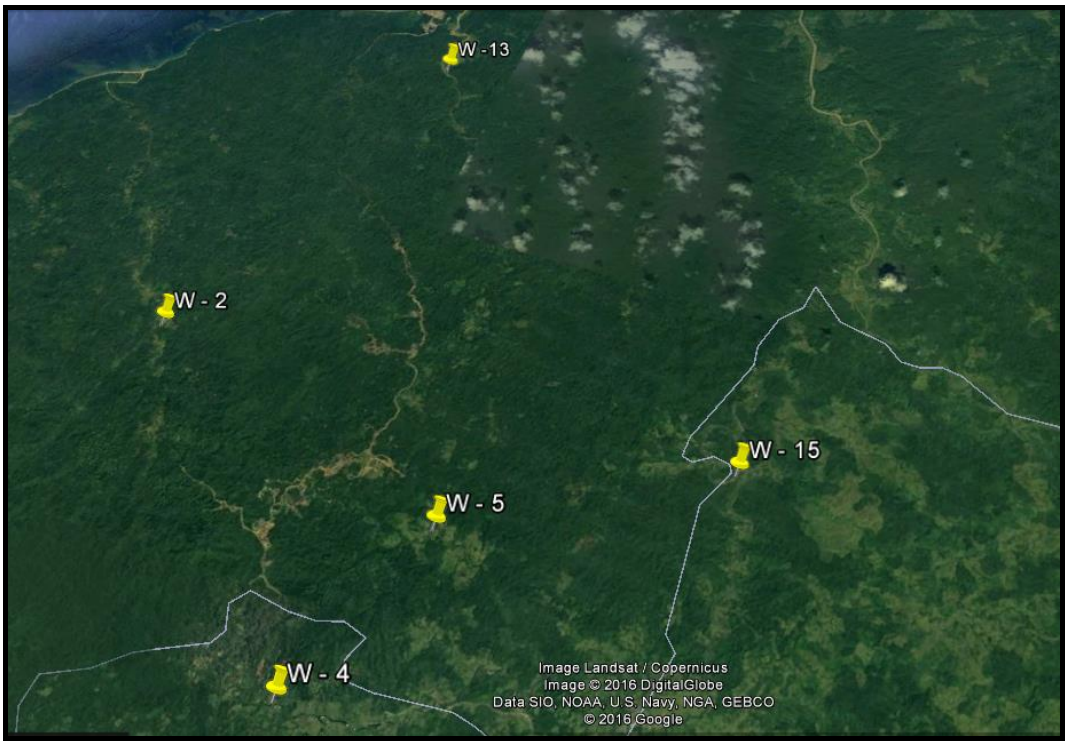

Sección 5: Condiciones Ambientales

Día 1 (25-04-18): Durante la jornada de muestreo la mañana estuvo soleada y la tarde nublada.
Día 2 (26-04-18): Durante la jornada de muestreo la tarde estuvo nublada.

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 6: Resultados / Tabla Comparativa

# 905-18: PR – M1.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)a**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<0,50	±1,0	0,5	<0,5
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	9677,85	±0,21	3,5	N.A.
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	<0,01	(*)	0,01	<0,01
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	10,00	(*)	1,0	<50,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	1,14	±0,21	1,0	<2,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	1,72	±0,198	0,002	<0,2
Enterococos	---	NMP/100mL	SM 9230 D	89,20	(*)	1,0	<50,0
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	2,12	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	<0,10	±0,522	0,1	<0,12
Hidrocarburos Totales	H.C.T.	mg/L	SM 5520 F	<0,02	(*)	0,02	<0,05
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	5,30	±0,32	0,1	<0,40
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<0,07
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	1,80	±0,161	0,1	<0,40
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	5,90	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,86	±0,02	-2,0	6,5-9,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	0,302	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,01
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	0,001	(*)	0,001	<0,005
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,130	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,010
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,736	(*)	0,02	<0,09

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 906-18: PR – M1. Sedimento.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)b**
Cianuro	CN^-	mg/Kg	SM 4500 CN E	<0,01	(*)	0,01	N.A.
Hidrocarburos Totales	H.C.T.	mg/Kg	EPA 8015	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Fósforo	P	mg/Kg	SM 4500 P E/HACH 10210	<2,00	±0,522	2,0	N.A.
Humedad	H	%	D 2216	27,00	---	---	N.A.
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,56	±0,02	-2,0	N.A.
METALES							
Aluminio	Al	mg/Kg	SM 3120 B	5916,99	(*)	50,0	N.A.
Arsénico	As	mg/Kg	SM 3120 B	14,92	(*)	0,5	7,24
Bario	Ba	mg/Kg	SM 3120 B	15,53	(*)	0,5	N.A.
Berilio	Be	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Boro	B	mg/Kg	SM 3120 B	28,75	(*)	2,5	N.A.
Cadmio	Cd	mg/Kg	SM 3120 B	1,38	(*)	0,5	0,7
Calcio	Ca	mg/Kg	SM 3120 B	11103,01	(*)	50,0	N.A.
Cobalto	Co	mg/Kg	SM 3120 B	7,10	(*)	0,5	N.A.
Cobre	Cu	mg/Kg	SM 3120 B	6,07	(*)	2,5	18,7
Cromo	Cr	mg/Kg	SM 3120 B	8,70	(*)	0,5	52,3
Estroncio	Sr	mg/Kg	SM 3120 B	95,03	(*)	0,5	N.A.
Hierro	Fe	mg/Kg	SM 3120 B	17478,49	(*)	50,0	N.A.
Magnesio	Mg	mg/Kg	SM 3120 B	3605,45	(*)	50,0	N.A.
Manganeso	Mn	mg/Kg	SM 3120 B	277,91	(*)	0,5	N.A.
Mercurio	Hg	mg/Kg	SM 3120 B	<0,1	(*)	0,1	0,13
Molibdeno	Mo	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Níquel	Ni	mg/Kg	SM 3120 B	7,12	(*)	0,5	N.A.
Plata	Ag	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Plomo	Pb	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	30,2
Potasio	K	mg/Kg	SM 3120 B	450,98	(*)	50,0	N.A.
Selenio	Se	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Sodio	Na	mg/Kg	SM 3120 B	2382,24	(*)	50,0	N.A.
Talio	Tl	mg/Kg	SM 3120 B	<0,5	(*)	0,5	N.A.
Titanio	Ti	mg/Kg	SM 3120 B	299,06	(*)	2,5	N.A.
Vanadio	V	mg/Kg	SM 3120 B	61,49	(*)	2,5	N.A.
Zinc	Zn	mg/Kg	SM 3120 B	42,93	(*)	2,5	124,0
Zirconio	Zr	mg/Kg	SM 3120 B	3,67	(*)	0,5	N.A.

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 907-18: W – 13 Río Caimito.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,02	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	4,96	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	200,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	7,04	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,02	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,12	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	<1,00	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,70	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	8,40	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	52,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	<2,00	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,04	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	26,90	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	26,70	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	0,899	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,383	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,013	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,792	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,933	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 915-18: W – 2 Río Petaquilla.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,01	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	3,54	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	1048,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	6,21	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	<0,002	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,05	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,12	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	3,10	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,80	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,57	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	15,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	<2,00	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	°C	SM 2550 B	25,50	±0,16	-20,0	ΔT°C <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	19,10	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	0,733	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,662	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,016	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,370	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,881	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 913-18: W – 15 Río Coclé del Norte.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,03	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	1,77	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	2500,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	18,00	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,05	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,74	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	<1,00	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	3,30	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,70	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,82	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	20,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	<2,00	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,19	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	25,90	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	194,50	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	2,69	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,804	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,013	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	2,79	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	1,29	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 916-18: W – 4 Molejones.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,02	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	2,13	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	110,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	5,68	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,01	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	<0,10	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	1,80	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	3,10	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,70	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,54	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	40,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	5,90	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,03	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	25,40	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	18,00	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	0,640	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,570	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,528	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	1,01	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 914-18: W – 5 Río Botija.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,03	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	2,13	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	150,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	3,99	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,18	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,10	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,25	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	<1,00	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,70	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,50	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	112,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	60,90	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	26,10	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	64,05	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	1,38	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,431	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,048	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,992	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,927	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 909-18: PR – PZ6.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,03	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	76,30	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	10,64	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	603,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	2,79	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,01	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,04	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	<0,10	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	2,10	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	5,40	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,53	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	76,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	10,24	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	29,50	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	27,40	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	1,08	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,568	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,019	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	1,06	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,947	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 908-18: PR – PZ9.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,03	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	5,85	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	380,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	1,22	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	<0,002	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,15	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	<1,00	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,50	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,74	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	35,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	3,90	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,01	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	28,00	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	29,50	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	1,12	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,611	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	0,009	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,020	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,792	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	1,09	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 911-18: PR – PZ8.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,03	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	13,47	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	2,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	<1,00	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	<0,002	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,02	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,40	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	9,20	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	3,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,10	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,30	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	102,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	27,70	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,01	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	28,80	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	18,20	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	1,41	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,818	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,020	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	0,914	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	1,06	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 910-18: PR – PZ7.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,04	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	4,30	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	8,33	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	7,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	5,66	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	0,05	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,65	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	<1,00	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	1,40	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	5,50	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,21	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	80,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	12,70	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	0,09	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	28,40	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	80,35	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	3,14	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,554	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	<0,001	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,038	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	2,59	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,759	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

# 912-18: PR – PZ1.							
PARÁMETRO	**SÍMBOLO**	**UNIDAD**	**MÉTODO**	**RESULTADO**	**INCERTIDUM-BRE**	**L.M.C.**	**LÍMITE MÁXIMO(**)c**
Aceites y Grasas	AyG	mg/L	SM 5520 B	<10,00	±1,0	10,0	<10,0
Cianuro	CN^-	mg/L	SM 4500 CN E	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Cloro residual	Cl_2	mg/L	SM 4500 Cl G	0,02	(*)	0,01	<0,01
Clorofila A	---	mg/m^3	SM 10200 H	<1,00	(*)	1,0	<30,0
Cloruros	Cl^-	mg/L	SM 4500 Cl B	13,47	±0,21	3,5	<250,0
Coliformes Fecales	C.F.	UFC/100mL	SM 9222 D	6,00	(*)	1,0	<1000,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	DBO_5	mg/L	SM 5210 B	1,06	±0,21	1,0	<5,0
Detergentes	SAAM	mg/L	SM 5540 C/ HACH 8028	<0,002	±0,198	0,002	<0,5
Flúor	F	mg/L	SM 4500 F D	0,00	(*)	0,0	<0,75
Fósforo total	P	mg/L	SM 4500 P E/HACH 10210	0,21	±0,522	0,1	<0,15
Nitratos	NO_3^-	mg/L	SM 4500 NO_3 E	1,70	±0,32	1,0	<10,0
Nitritos	NO_2^-	mg/L	SM 4500 NO_2 B/HACH 1027	<0,05	±0,062	0,05	<1,0
Nitrógeno Amoniacal	$N\text{-}NH_3$	mg/L	SM 4500 NO_3 F/HACH 10205	<1,00	±1,161	1,0	<1,0
Oxígeno disuelto	O.D.	mg/L	SM 4500 O	6,40	(*)	2,0	>5,0
Potencial de Hidrógeno	pH	Unidades de pH	SM 4500 H B	7,73	±0,02	-2,0	6,0-9,0
Sólidos Disueltos	S.D.	mg/L	SM 2540 C	66,00	±5,4	25,0	<500,0
Sulfatos	SO_4^{2-}	mg/L	SM 4500 SO_4 E/HACH 8051	8,55	±0,3	2,0	<250,0
Sulfuros	S^-	mg/L	SW 3010 A	<0,001	(*)	0,001	<0,005
Temperatura	T	ºC	SM 2550 B	29,70	±0,16	-20,0	ΔTºC <3,0
Turbiedad	NTU	NTU	SM 2130 B	75,60	±0,03	0,02	<100,0
METALES							
Aluminio	Al	mg/L	SM 3120 B	2,22	(*)	0,1	<0,1
Arsénico	As	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Boro	B	mg/L	SM 3120 B	0,607	(*)	0,019	<0,5
Cadmio	Cd	mg/L	SM 3120 B	0,009	(*)	0,001	<0,001
Cobre	Cu	mg/L	SM 3120 B	0,042	(*)	0,005	<0,01
Cromo	Cr	mg/L	SM 3120 B	<0,01	(*)	0,01	<0,05
Hierro Disuelto	Fe	mg/L	SM 3120 B	1,47	(*)	0,014	<0,3
Mercurio	Hg	mg/L	SM 3120 B	<0,0002	(*)	0,0002	<0,0002
Níquel	Ni	mg/L	SM 3120 B	<0,025	(*)	0,025	<0,025
Plomo	Pb	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Selenio	Se	mg/L	SM 3120 B	<0,005	(*)	0,005	<0,005
Zinc	Zn	mg/L	SM 3120 B	0,879	(*)	0,02	<0,18

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Notas:

1. La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2).
2. L.M.C.: Límite mínimo de cuantificación.
3. (*): Incertidumbre no calculada.
4. (**) a: Niveles establecidos por el Anteproyecto de Norma para aguas naturales Clase 1 M.
5. (**) b: Niveles establecidos por el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (Canadian Council of Minister of the Environment) (CCME). ISQG (The Interim Sediment Quality Guidelines).
6. (**) c: Niveles establecidos por el Anteproyecto de Norma para aguas naturales Clase 2 C.
7. La(s) muestra(s) se mantendrá(n) en custodia por 10 días luego de la emisión de este informe. Concluido este período se desechará.
8. Los análisis de metales fueron subcontratados a un laboratorio externo.
9. **ND**: No Detectable.
10. Los resultados presentados en este documento solo corresponden a la(s) muestra(s) analizada(s).
11. Los resultados reportados con el signo menor que (<) están por debajo del valor referenciado.

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 7: Gráficos de parámetros analizados

Agua de Mar

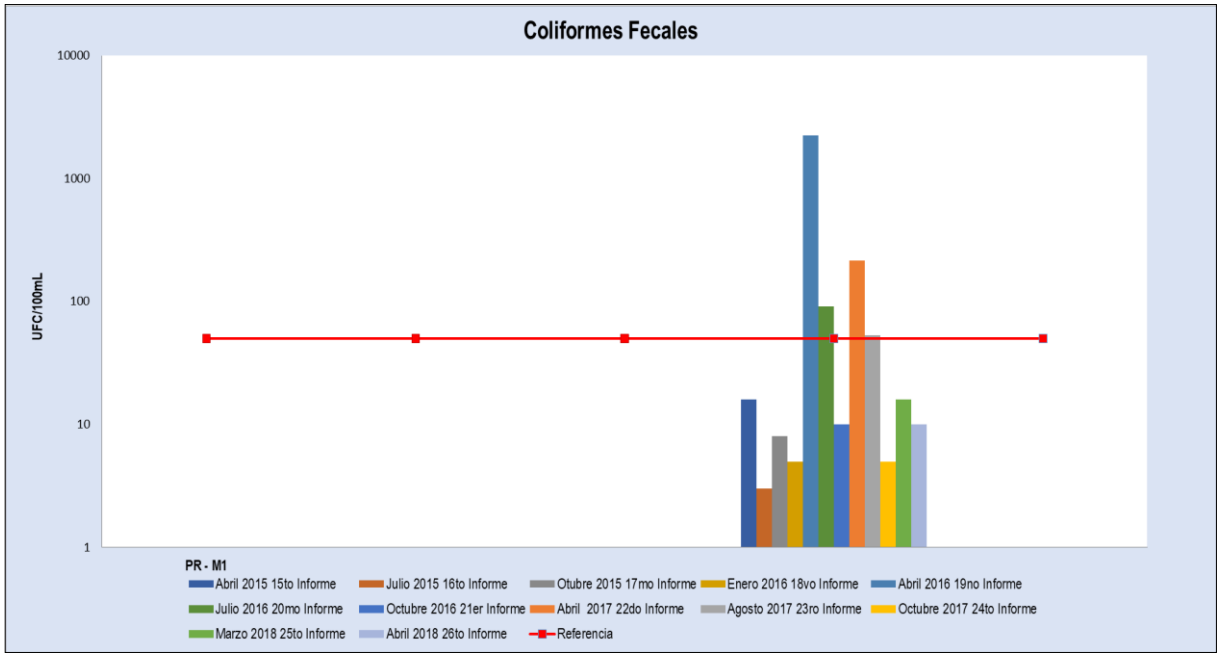

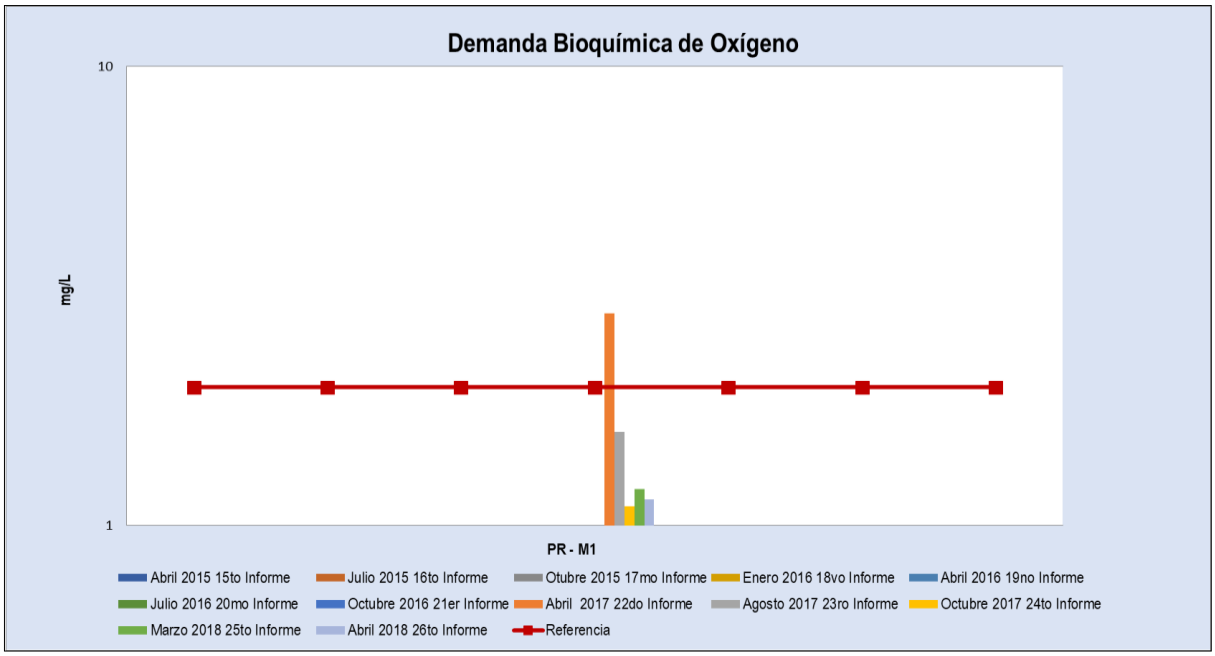

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

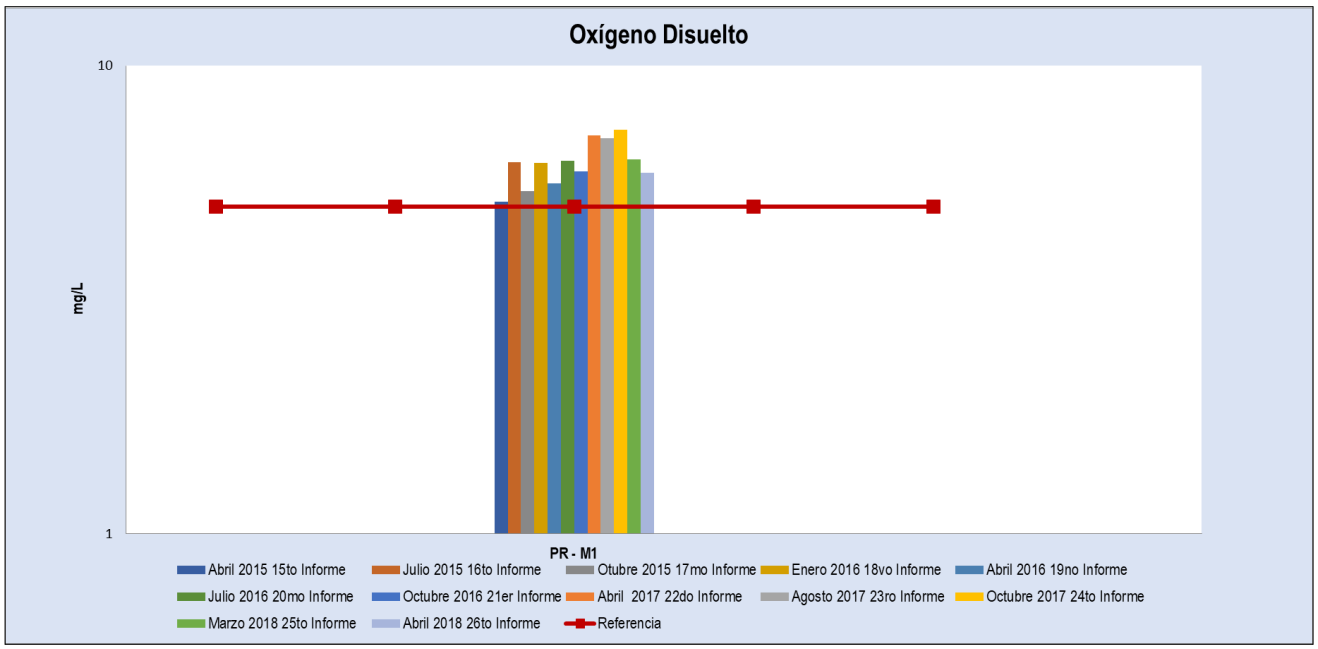

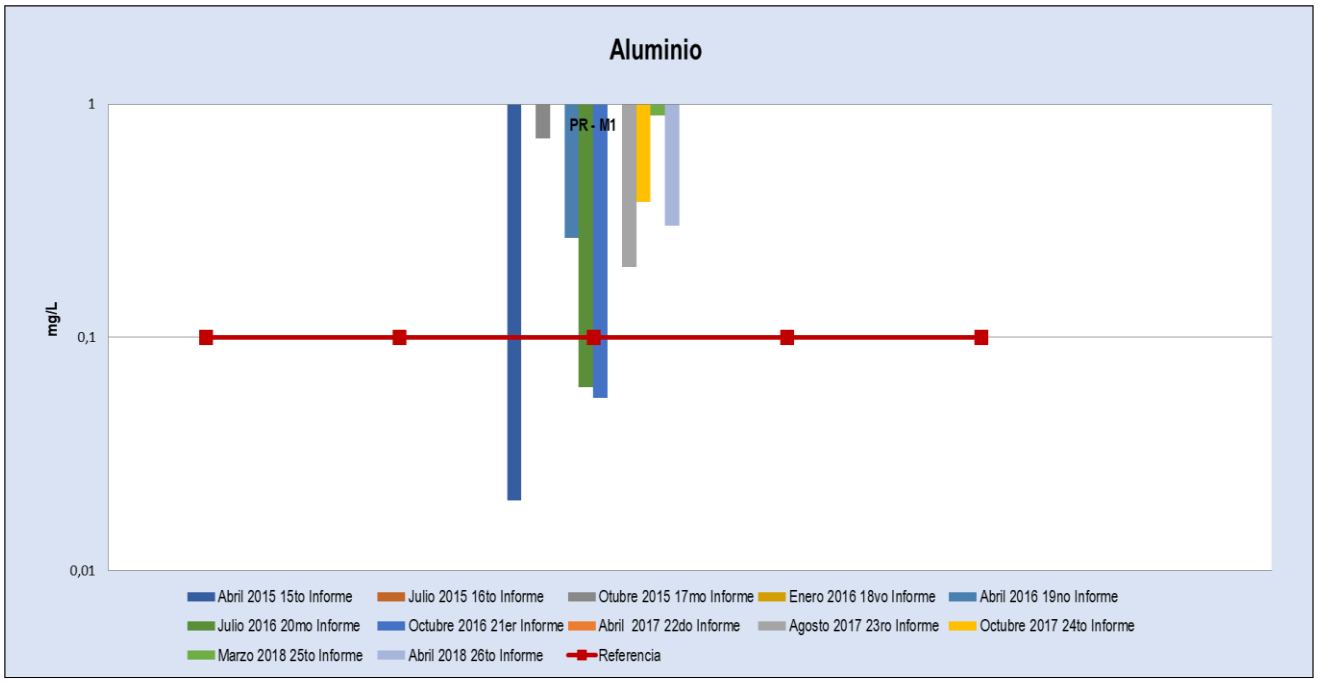

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

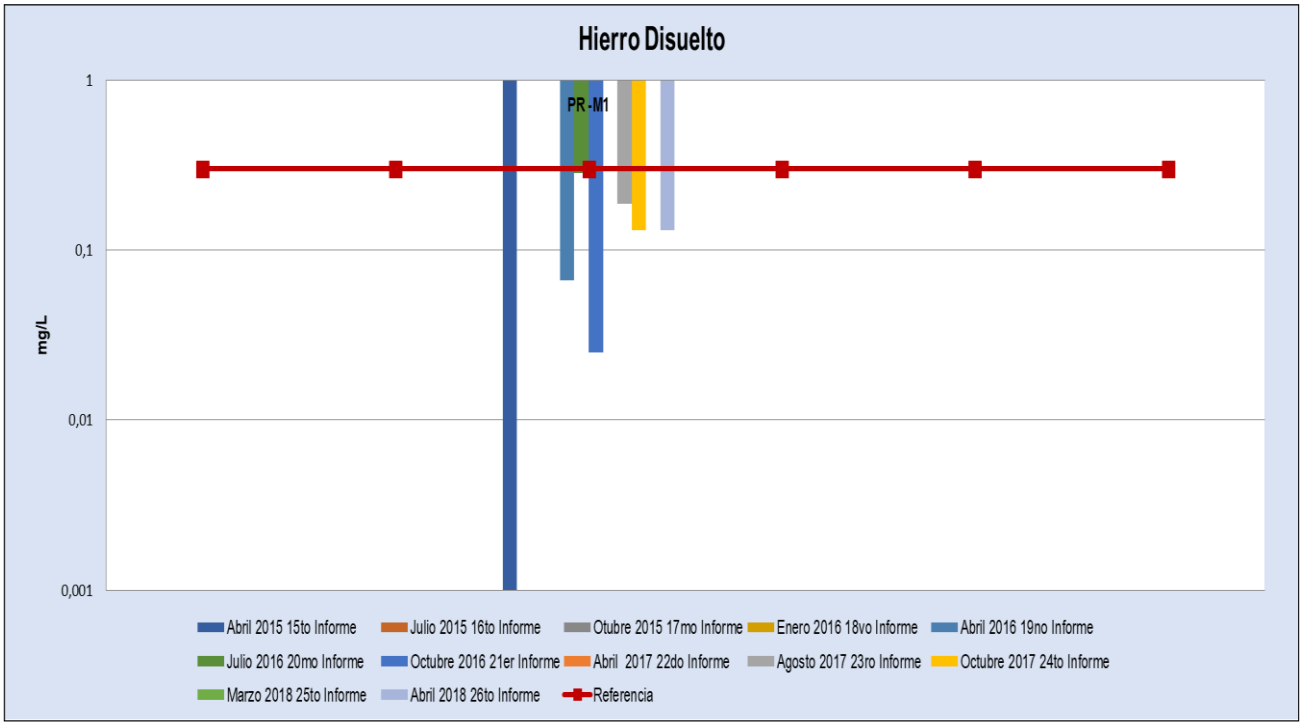

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Aguas Superficiales

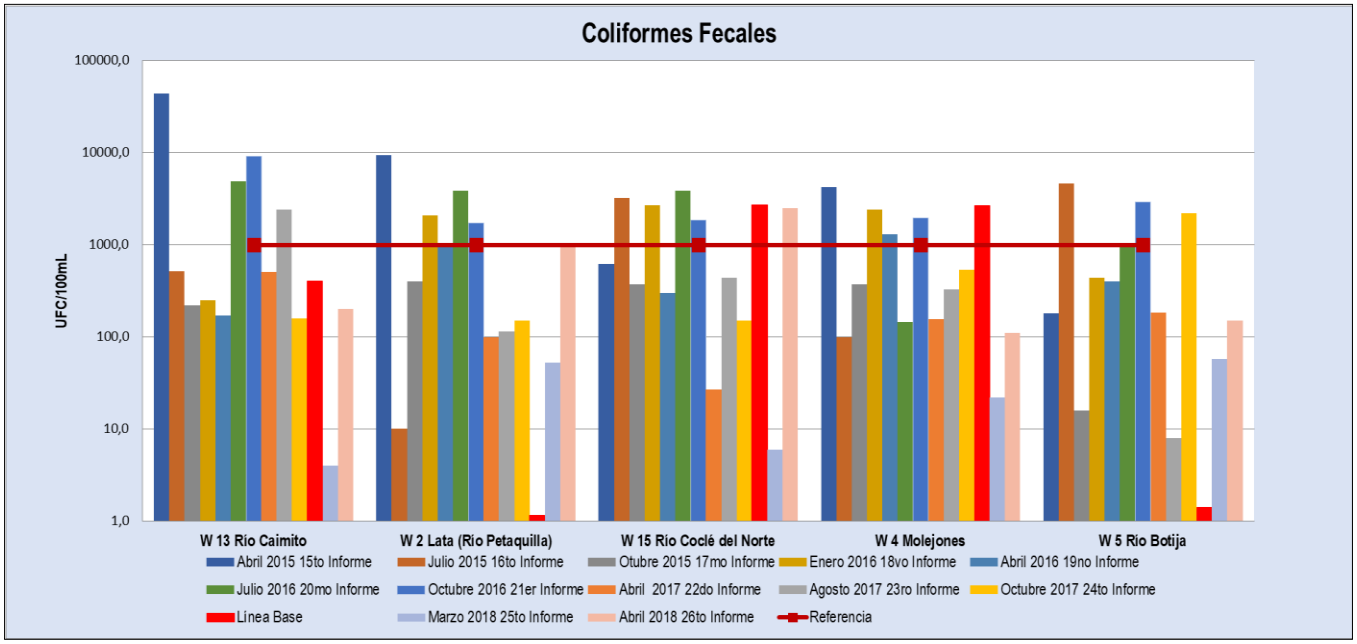

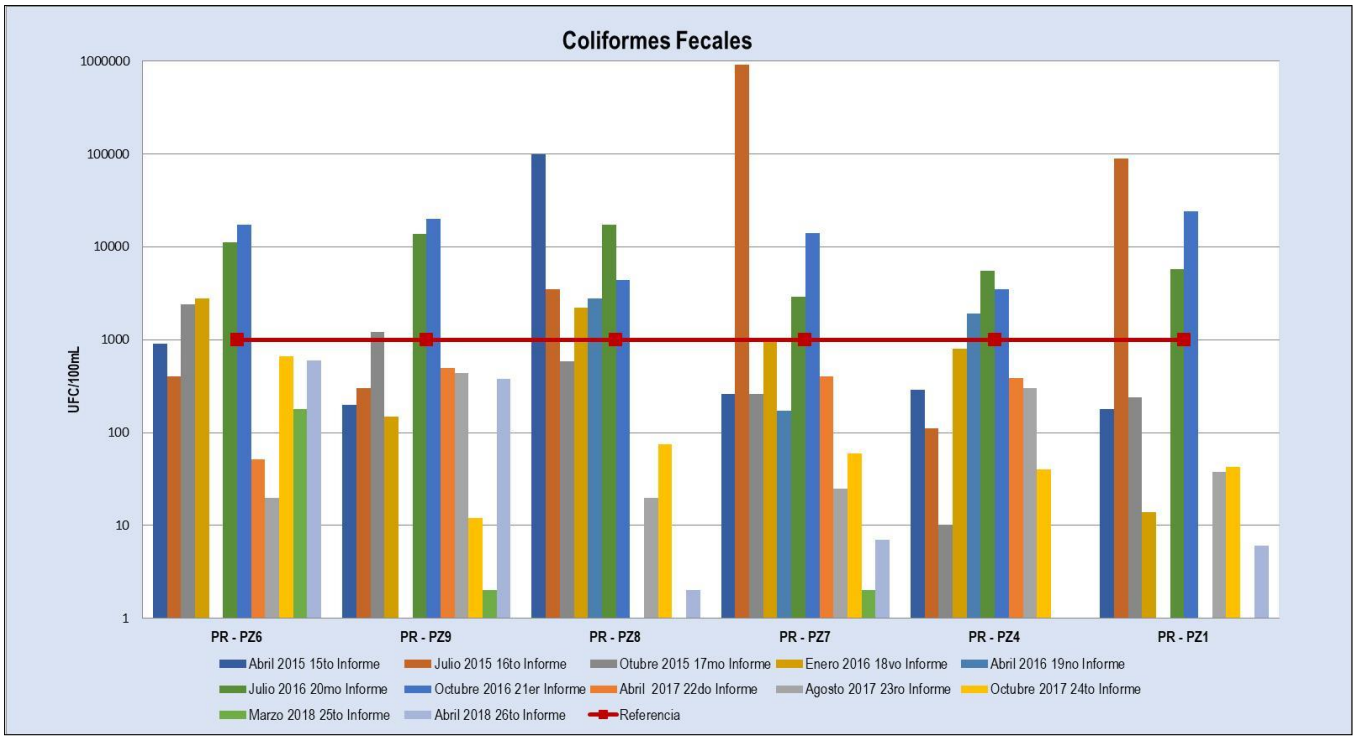

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

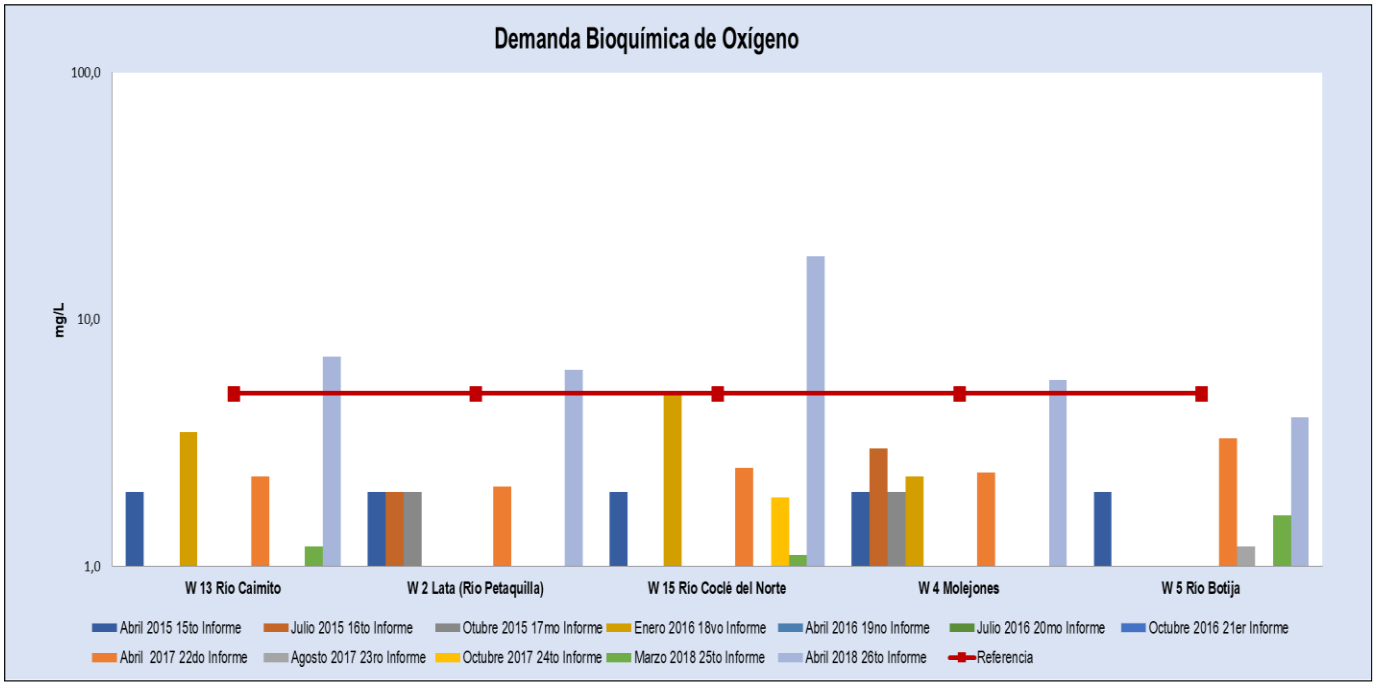

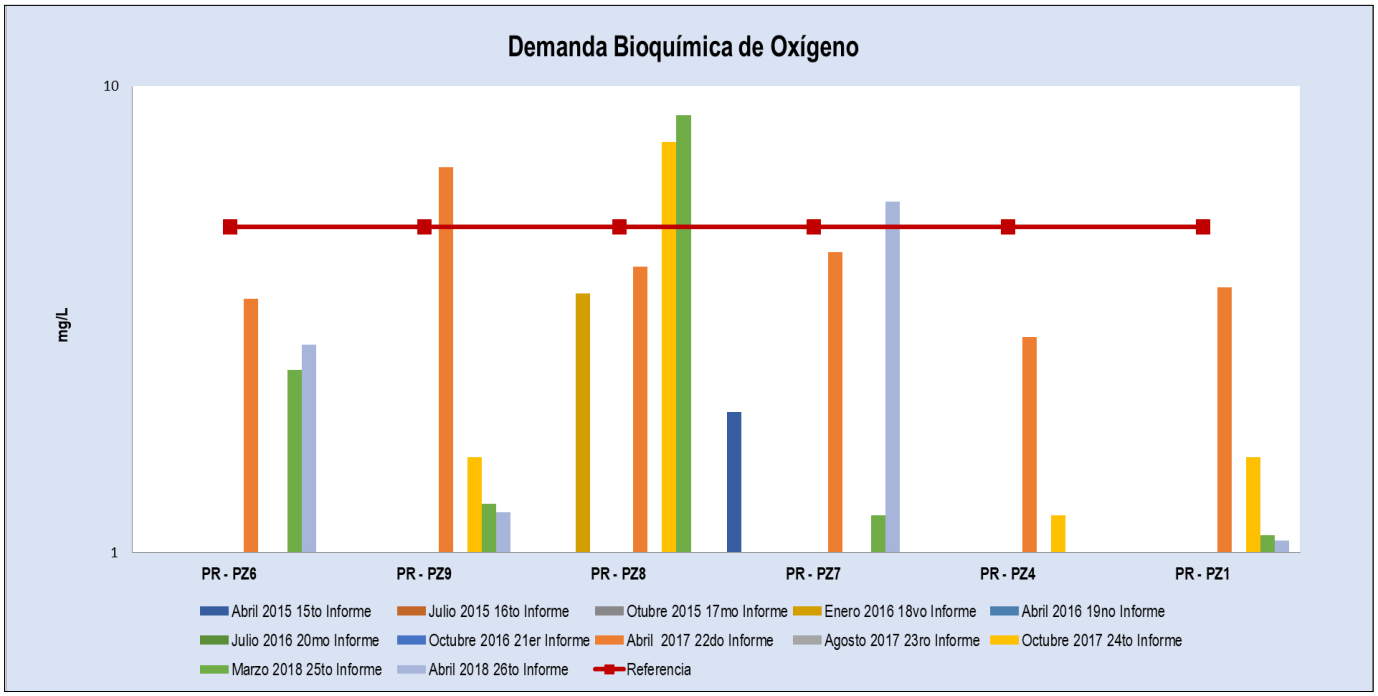

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

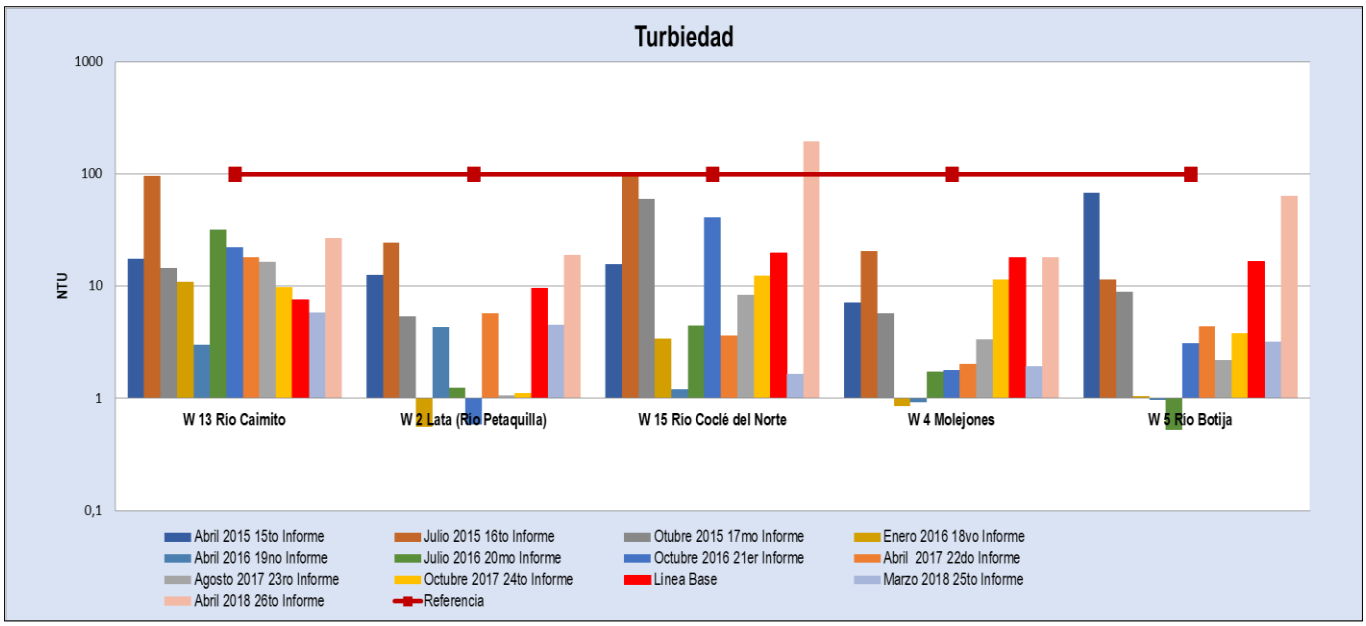

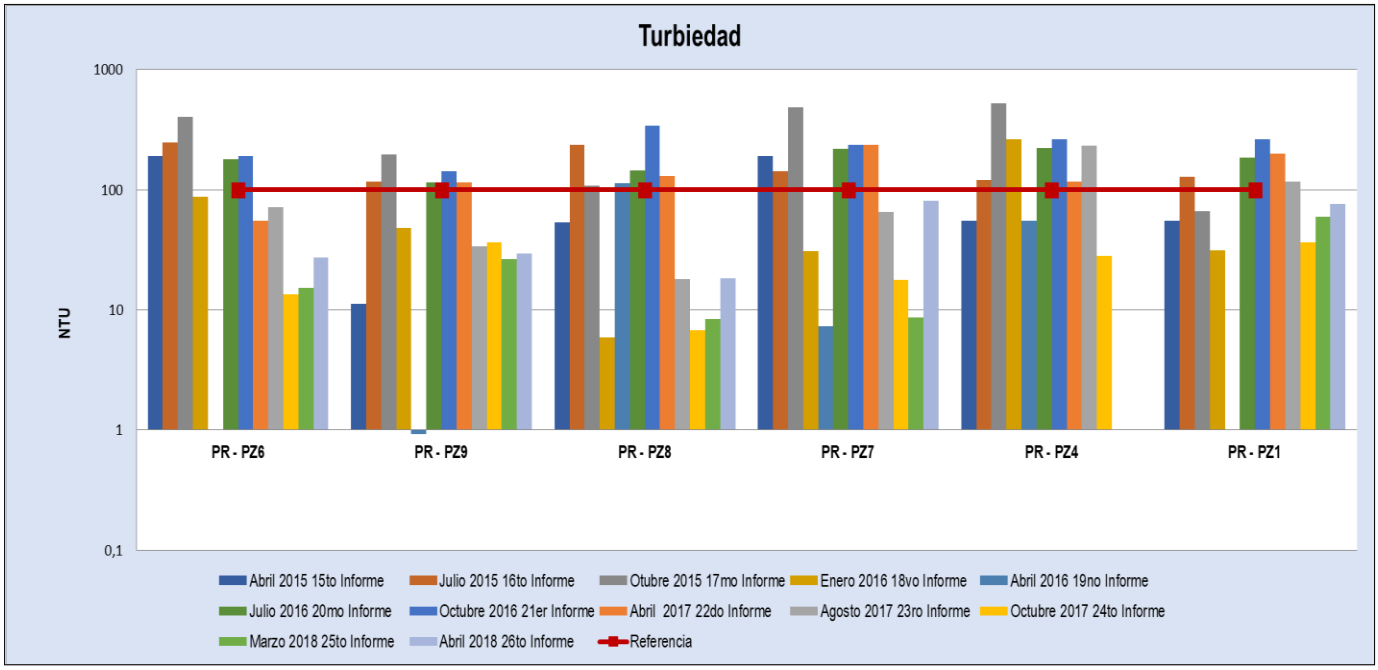

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

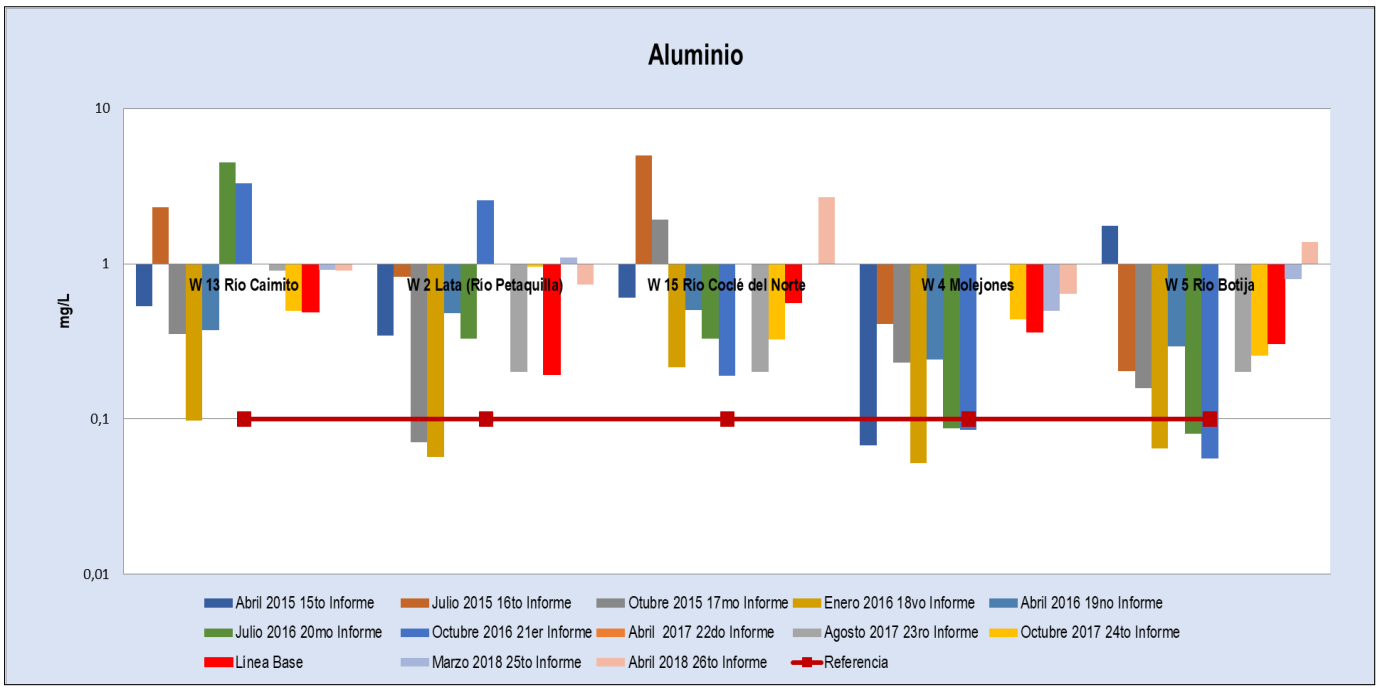

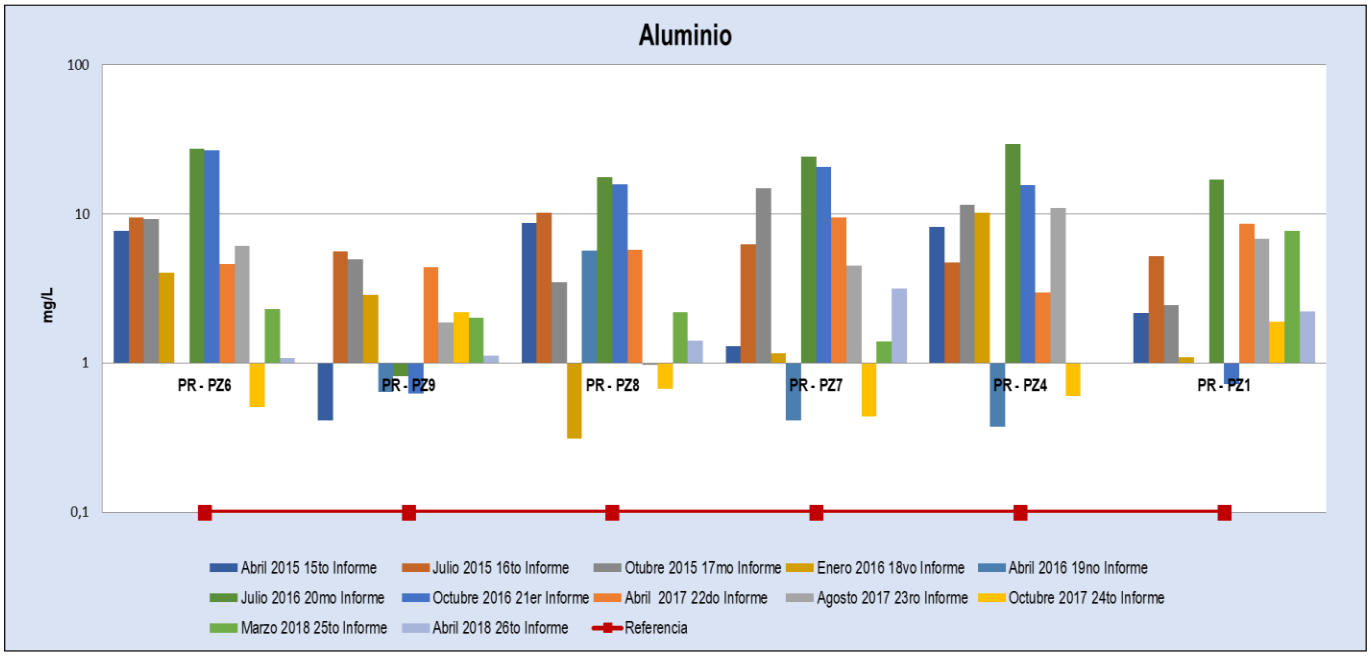

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

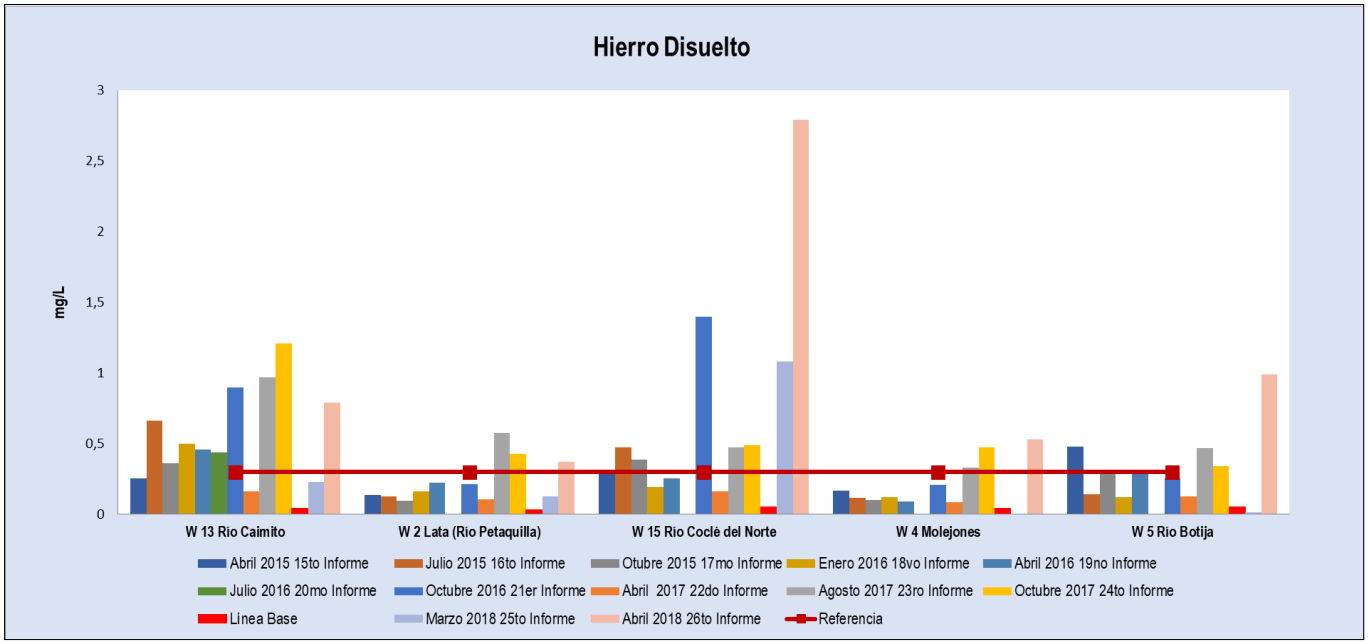

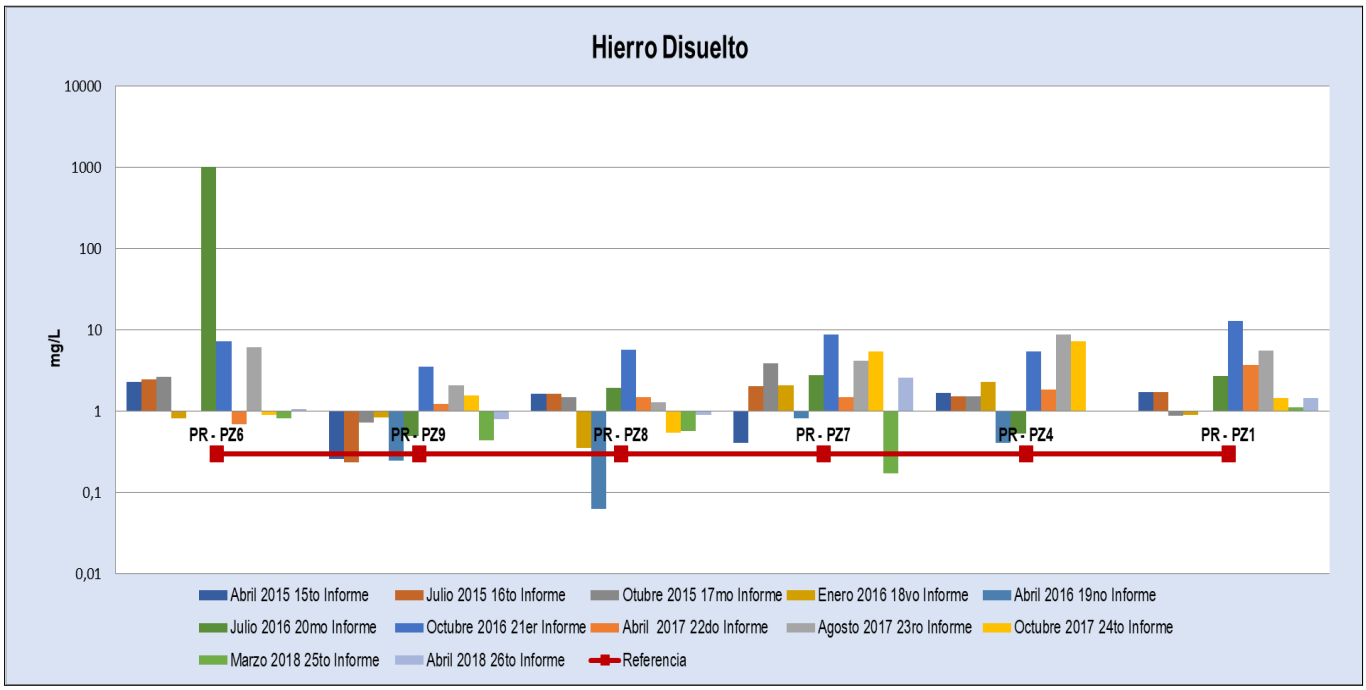

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sedimento

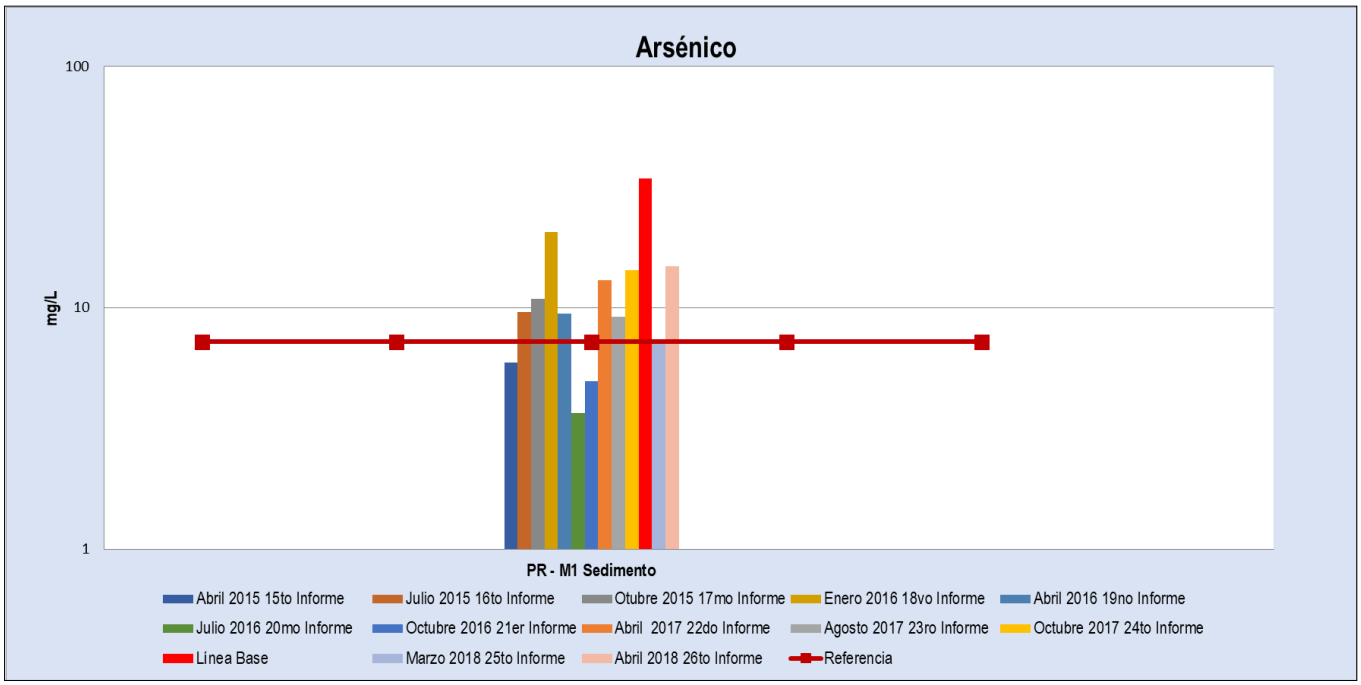

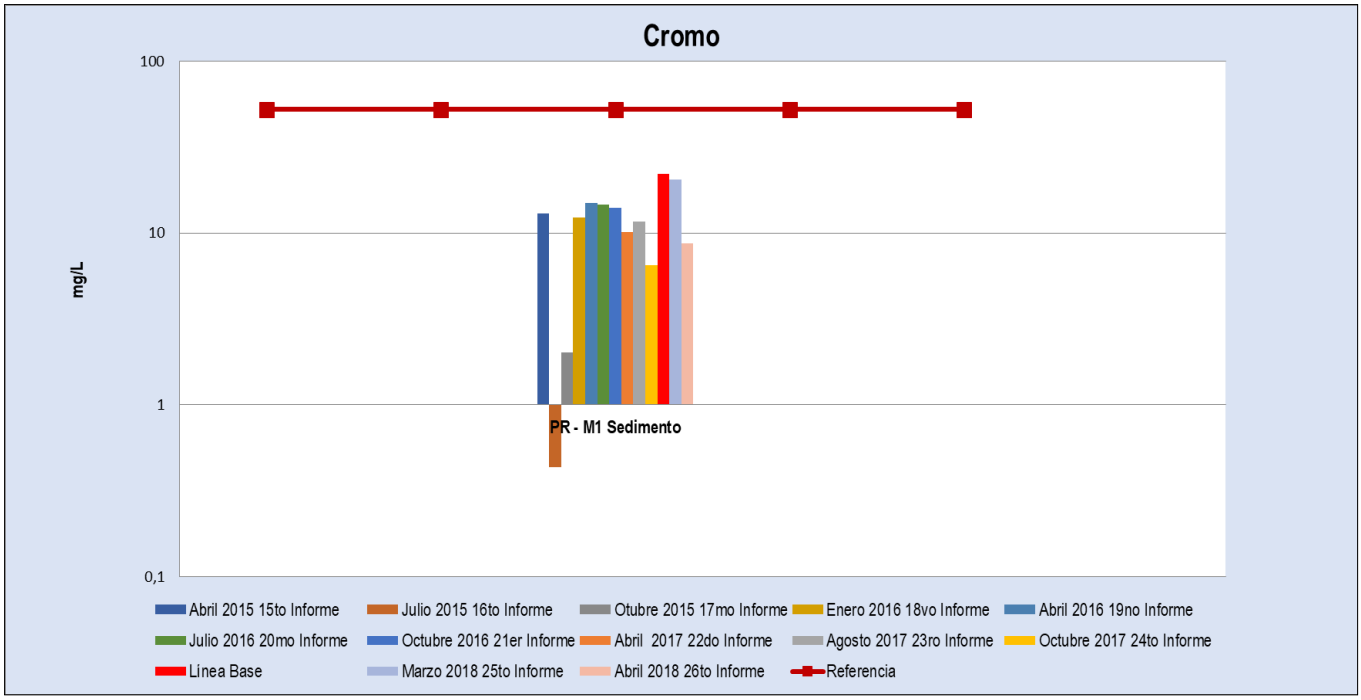

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

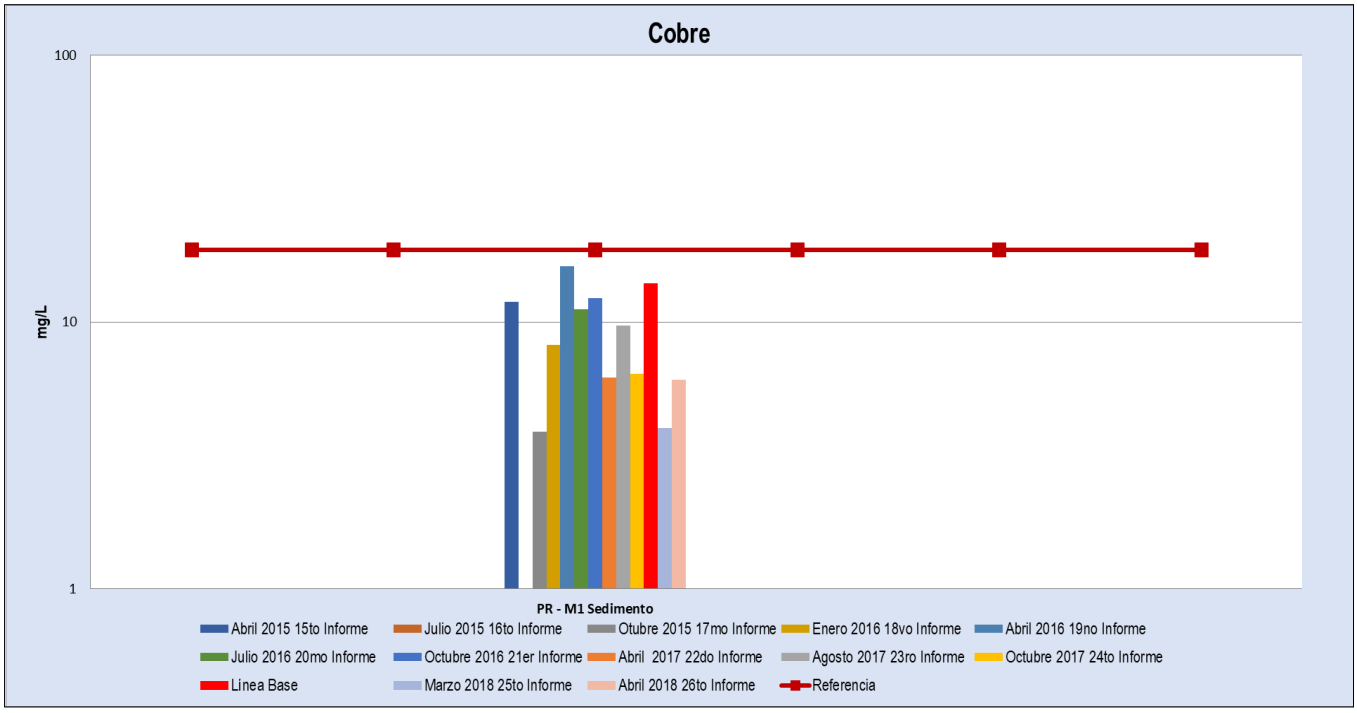

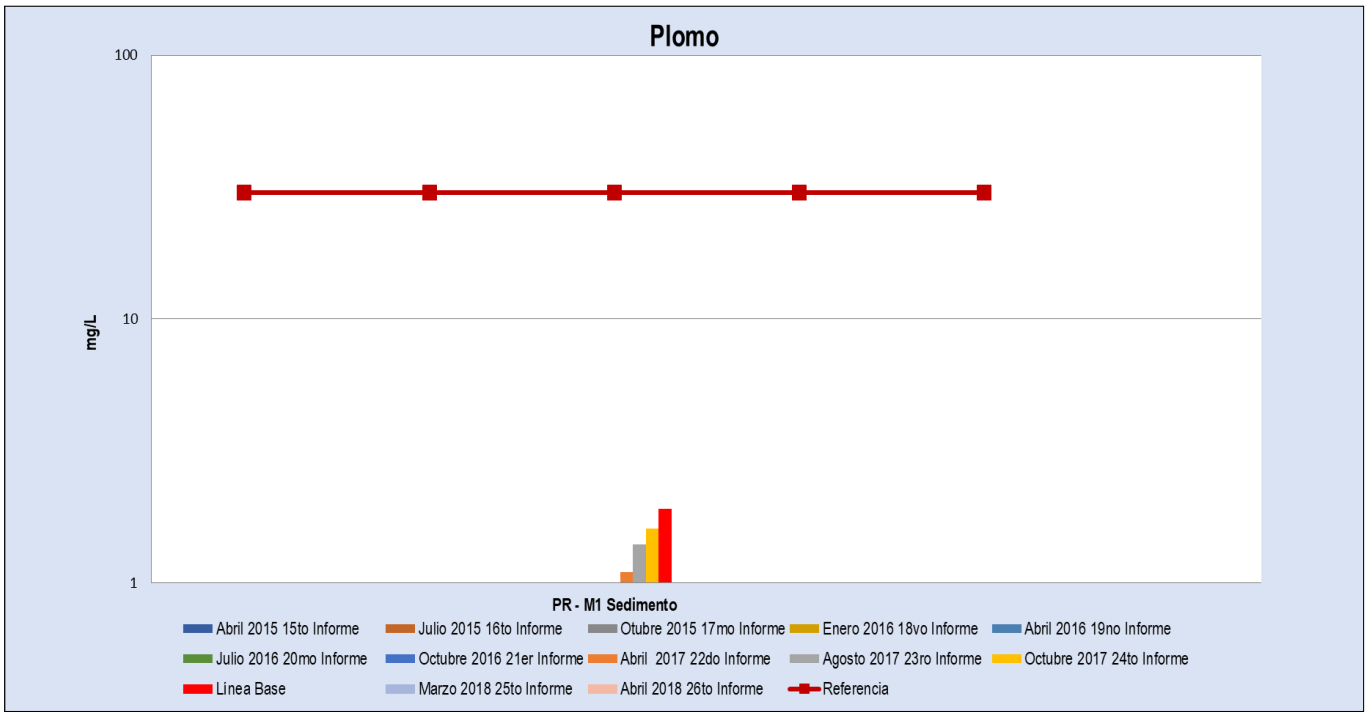

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

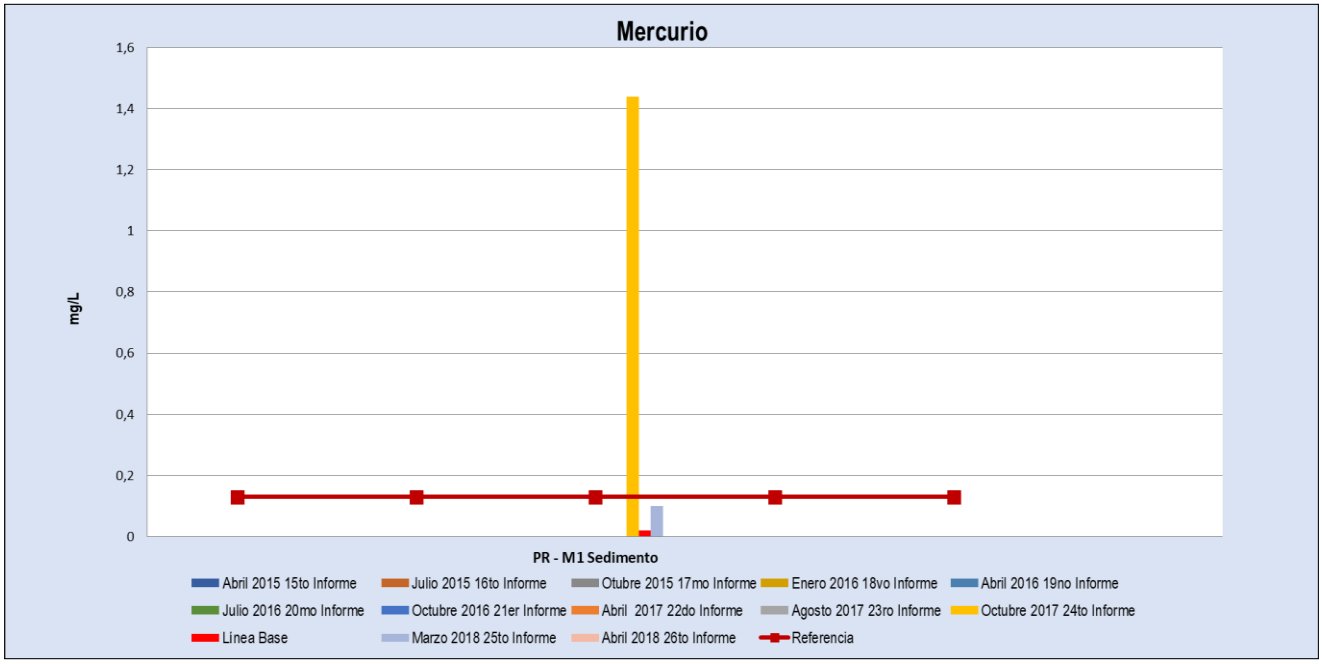

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Sección 8: Discusión y Tendencia de Los Resultados

En términos generales todas las muestras de aguas superficiales mostraron un comportamiento normal, dentro de los límites permitidos.

905-18 PR-M1 La muestra de mar analizada presenta valores por encima al límite en los parámetros, Detergentes, Enterococos, Flúor, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Aluminio y Zinc.

906-18 PR-M1 Sedimento. La muestra presenta valores por encima del límite en los parámetros Arsénico y Cadmio.

907-18 W – 13 La muestra presenta valores por encima del límite permitido en los parámetros Cloro residual, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sulfuros, Aluminio, Cadmio, Cobre, Hierro, Plomo y Zinc.

915-18 W – 2 Se presentan valores por encima del límite en los parámetros Cloro residual, Coliformes Fecales, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Aluminio, Boro, Cobre, Hierro y Zinc.

913-18 W – 15 Muestra valores en Cloro residual, Coliformes Fecales, Fósforo, Nitrógeno Amoniacal, Sulfuros, Aluminio, Boro, Cobre, Hierro Disuelto, Zinc por encima del límite.

916-18 W – 4 La muestra presenta valores por encima del límite en los parámetros Cloro Residual, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Nitrógeno Amoniacal, Sulfuros, Aluminio, Boro, Hierro Disuelto y Zinc.

914-18 W – 5 Se presentan valores por encima del límite permisible en los parámetros Cloro residual, Fósforo, Aluminio, Cobre, Hierro y Zinc.

909-18 PR – PZ6 Muestra valores por encima del límite en los parámetros Cloro residual, Clorofila A, Aluminio, Boro, Hierro, Cobre y Zinc.

908-18 PR – PZ9 Muestran valores en Cloro residual, Fosforo, Sulfuros, Aluminio, Boro, Cadmio, Cobre, Hierro y Zinc por encima del límite permisible.

910-18 PR – PZ7 Muestran valores en Cloro residual, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Fósforo, Nitrógeno Amoniacal, Sulfuros, Aluminio, Boro, Cobre, Hierro y Zinc por encima del límite permisible.

911-18 PR – PZ8 Muestran valores en Cloro residual, Fósforo, Nitrógeno Amoniacal, Sulfuros, Aluminio, Boro, Cobre, Hierro y Zinc por encima del límite permisible

912-18 PR – PZ1 Muestra valores por encima del límite en los parámetros Cloro residual, Fósforo, Aluminio, Boro, Cadmio, Cobre, Hierro y Zinc.

Sección 9: Equipo técnico

Nombre	Título	Identificación
Anthony Barrios	Químico / Muestreador	8-872-591
Carlos Villarreal	Técnico / Muestreador	4-765-2204

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

ANEXO 1:
IMÁGENES DEL MUESTREO

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

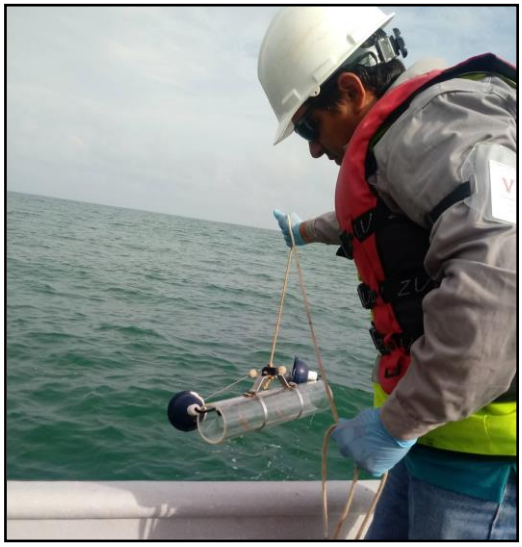

PR – M1

996226 N / 533200 E

PR – M1. Sedimento.

996226 N / 533200 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

W – 13. Río Caimito.

992825 N / 535492 E

W – 2. Río Petaquilla.

980438 N / 531467 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

W – 15. Río Coclé del Norte.

980918 N / 549366 E

W – 4. Río Los Molejones.

971287 N / 540066 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

W – 5. Río Botija.

976787 N / 541993 E

PR – PZ6

995938 N / 533452 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

PR – PZ9

995363 N / 533197 E

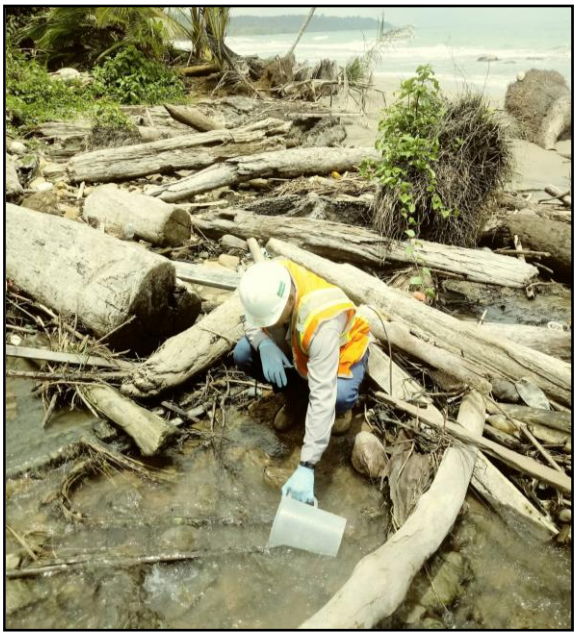

PR – PZ8

995627 N / 533344 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

PR – PZ7

995711 N / 533390 E

PR – PZ1

997117 N / 534287 E

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

ANEXO 2:
COPIA DE LA CADENA DE CUSTODIA

----- FIN DEL DOCUMENTO -----

****Aquatec Laboratorios Analíticos, sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe****

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

AQT-FPA-01-01
VO1-Rev. 0509

CADENA DE CUSTODIA

Nº 21490

AQUATEC
Testing Laboratories

LE No. 018

AQUATEC LAB. ANALÍTICOS, S.A.
Ave. Principal de Chanis, Local No. 145
Tels: 221-1481 / 221-4094 • Fax: 224-8087
e-mail: info@aquateclabs.com.pa
www.aquateclabs.com.pa

NOMBRE DEL CLIENTE: Minera Panamá
PROYECTO: Mantos Verdes
DIRECCION: Costa Rincon
PROVINCIA: Colon
GERENTE DE PROYECTO: Comercial Costa
TELEFONO:

MUESTREADOR: Anthony Barrios, Carlos Villarreal
FIRMA:

#	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	FECHA DEL MUESTREO	HORA DE MUESTREO	No. DE ENVASES	MUESTREO: SIMPLE	MUESTREO: COMPUESTO	DATOS DE CAMPO: PH	DATOS DE CAMPO: T (°C)	DATOS DE CAMPO: O. D (MG/L)	DATOS DE CAMPO: TURB. (NTU)	DATOS DE CAMPO: CLORO RESIDUAL (MG/L)	ANALISIS A REALIZAR	CUERPO RECEPTOR: NATURAL	CUERPO RECEPTOR: ALCANTARILLA	GPS: COORDENADAS	TIPO DE MATRIZ: AGUA SUPERFICIAL	AGUA RESIDUAL	AGUA SUBTERRANEA	AGUA SALADA	SUELO
1	PR-M1 agua de mar	25-4-18	8:19am	8	V	-	7.59	29.1	5.92	-	-	-	-	-	17 05 33 109 UTM 09 90227	-	-	-	V	-
2	PR-M1 sedimento	25-4-18	8:25am	1	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 06 33 109 UTM 09 90222	-	-	-	-	V

OBSERVACIONES: + Materia Salada

TEMPERATURA DE LA MUESTRA
☑ MENOR DE 4 °C
☐ TEMPERATURA AMBIENTE

ENTREGADO POR:		FECHA: 26-4-18	HORA: 10:00pm	FIRMA DEL CLIENTE:	FECHA: 25-4-18	HORA: 17:40
RECIBIDO POR:		FECHA: 26-4-18	HORA: 10:00pm			

NOTA: MUESTRAS PRESERVADAS SEGUN ESTANDAR METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

"PROTEJAMOS NUESTRO RECURSO HÍDRICO"

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

AQT-FPA-01-01
VO1-Rev. 0509

CADENA DE CUSTODIA

Nº 21491

AQUATEC Testing Laboratories — LE No. 018

AQUATEC LAB. ANALÍTICOS, S.A.
Ave. Principal de Chanis, Local No. 145
Tels: 221-1481 / 221-4094 • Fax: 224-8087
e-mail: info@aquateclabs.com.pa
www.aquateclabs.com.pa

NOMBRE DEL CLIENTE: Minera Panamá
PROYECTO: Monitoreo Simple.
DIRECCIÓN: Puerto Rincón
PROVINCIA: Colón
GERENTE DE PROYECTO: Comercializadora Castro
TELEFONO:

MUESTREADOR: Carlos Villarreal / Anthony Barrios.
FIRMA: C. Villarreal / Anthony Barrios

				MUESTREO		DATOS DE CAMPO					ANALISIS A REALIZAR			CUERPO RECEPTOR		GPS	TIPO DE MATRIZ				
#	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	FECHA DEL MUESTREO	HORA DE MUESTREO	No. DE ENVASES	SIMPLE	COMPUESTO	PH	T (°C)	O. D (MG/L)	TURB. (NTU)	CLORO RESIDUAL (MG/L)	-	-	-	NATURAL	ALCANTARILLA	COORDENADAS	AGUA SUPERFICIAL	AGUA RESIDUAL	AGUA SUBTERRANEA	AGUA SALADA	SUELO
1	W - 13	25-4-18	9:09 Am	9	✓	–	8.40	26.9	6.70	–	0.02	–	–	–	–	–	+17P 05 25 483 UTM 0992807	✓	–	–	–	–
2	PR-PO2-9	25-4-18	10:46 Am	9	✓	–	7.74	28.0	6.51	–	0.03	–	–	–	–	–	+17P 05 33 201 UTM 0995367	✓	–	–	–	–
3	PR-PO2 6	25-4-18	11:26 Am	9	✓	–	7.53	29.5	5.39	–	0.03	–	–	–	–	–	+17P 0533452 UTM 0995938	✓	–	–	–	–
4	PR-PO2 7	25-4-18	11:41 Am	9	✓	–	7.21	28.4	5.48	–	0.04	–	–	–	–	–	+17P 0533377 UTM 0995711	✓	–	–	–	–
5	PR-PO2 8	25-4-18	11:52 Am	9	✓	–	7.30	28.8	6.12	–	0.03	–	–	–	–	–	+17P 0533349. UTM 0995629.	✓	–	–	–	–
6	PR-PO2 1	25-4-18.	1:54 Am.	9	✓	–	7.73	29.7	6.35	–	0.02	–	–	–	–	–	+17P UTM	✓	–	–	–	–

OBSERVACIONES
* Mañana Soleada.
* Tarde Nublada.
* El Punto PR-PO24 esta seco

TEMPERATURA DE LA MUESTRA
☑ MENOR DE 4 °C
☐ TEMPERATURA AMBIENTE

ENTREGADO POR: Anthony Barrios — FECHA: 26-4-18 — HORA: 10:00 Pm
RECIBIDO POR: Anthony Barrios — FECHA: 26-4-18 — HORA: 10:00 Pm
FIRMA DEL CLIENTE
FECHA: 25-4-11 — HORA: 14:40

NOTA: MUESTRAS PRESERVADAS SEGUN ESTANDAR METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

"PROTEJAMOS NUESTRO RECURSO HÍDRICO"

AQUATEC Testing Laboratories
LE No. 018

2018-003-A697
Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

Editado e impreso por:
Aquatec Laboratorios Analíticos, S.A.
Derechos Reservados

AQT-FPA-01-01
VO1-Rev. 0509

CADENA DE CUSTODIA

Nº 21492

AQUATEC Testing Laboratories

LE No. 018

AQUATEC LAB. ANALÍTICOS, S.A.
Ave. Principal de Chanis, Local No. 145
Tels: 221-1481 / 221-4094 • Fax: 224-8087
e-mail: info@aquateclabs.com.pa
www.aquateclabs.com.pa

NOMBRE DEL CLIENTE: Minera Panama
PROYECTO: Monitoreo Simple.
DIRECCIÓN: Donoso
PROVINCIA: Colón
GERENTE DE PROYECTO:
TELEFONO: — —

MUESTREADOR: Anthony Barrios / Carlos Villareal
FIRMA: Anthony Barrios / C. Villareal

#	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	FECHA DEL MUESTREO	HORA DE MUESTREO	No. DE ENVASES	MUESTREO: SIMPLE	MUESTREO: COMPUESTO	DATOS DE CAMPO: PH	DATOS DE CAMPO: T (°C)	DATOS DE CAMPO: O. D (MG/L)	DATOS DE CAMPO: TURB. (NTU)	DATOS DE CAMPO: CLORO RESIDUAL (MG/L)	ANALISIS A REALIZAR			CUERPO RECEPTOR: NATURAL	CUERPO RECEPTOR: ALCANTARILLA	GPS: COORDENADAS	TIPO DE MATRIZ: AGUA SUPERFICIAL	TIPO DE MATRIZ: AGUA RESIDUAL	TIPO DE MATRIZ: AGUA SUBTERRANEA	TIPO DE MATRIZ: AGUA SALADA	TIPO DE MATRIZ: SUELO
7	W-15	26-4-18	2:53 PM	9	✓	—	7.82	25.9	6.71	-	0.03	—	—	—	—	—	17P 0550009 UTM 0981298	✓	—	—	—	—
8	W-5 San Benito	26-4-18	3:32 PM	9	✓	—	7.50	26.1	6.72	-	0.03	—	—	—	—	—	17P 0542060 UTM 0976913	✓	—	—	—	—
9	W-2 Lata.	26-4-18	4:08 PM	9	✓	—	7.57	25.5	6.83	—	0.01	—	—	—	—	—	17P 0631969 UTM 0970439	✓	—	—	—	—
10	W-4 Malecón	26-4-18	5:25 PM	9	✓	—	7.54	25.4	6.67	—	0.02	—	—	—	—	—	17P 0540059 UTM 0971282	✓	—	—	—	—
									0													

OBSERVACIONES
* Tarde Nublada.

TEMPERATURA DE LA MUESTRA
☐ MENOR DE 4 °C
☐ TEMPERATURA AMBIENTE

ENTREGADO POR: Anthony Barrios FECHA: 26-4-18 HORA: 10:00 pm
RECIBIDO POR: Anthony Barrios FECHA: 26-4-18 HORA: 10:00 pm

FIRMA DEL CLIENTE:
FECHA: 26-4-18 HORA: 17:30

NOTA: MUESTRAS PRESERVADAS SEGUN ESTANDAR METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

"PROTEJAMOS NUESTRO RECURSO HÍDRICO"

AQUATEC Testing Laboratories

LE No. 018